


NEWASIA
ASIAJOINT

Grooved Joint & Pipe Fittings

KFI Test Report

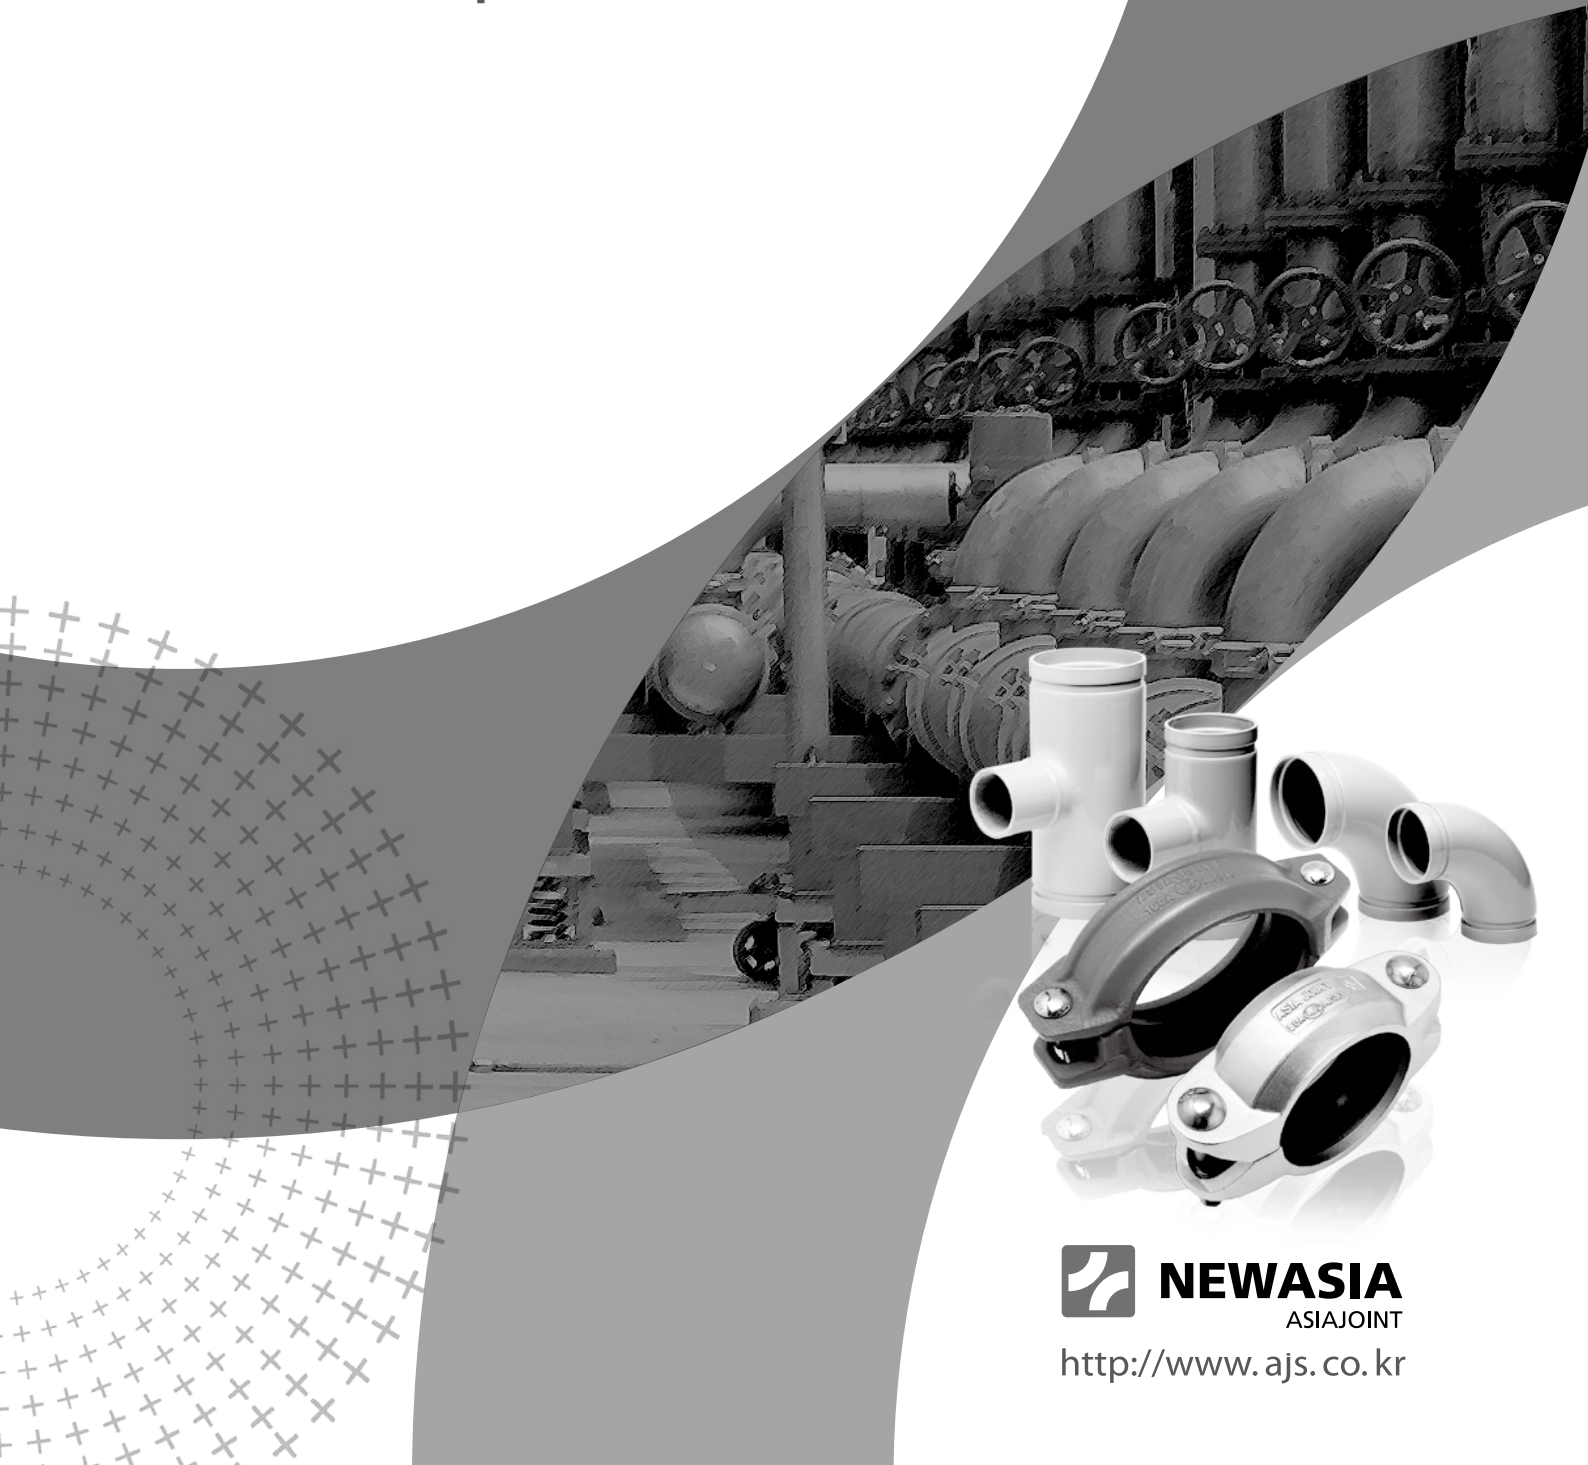

NEWASIA
ASIAJOINT

<http://www.ajs.co.kr>



한국소방산업기술원

446-009 | 경기도 용인시 기흥구 자산로 331
Tel : 031-259-2700 Fax : 031-257-9064~5
www.kfi.or.kr

KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

의뢰시험성적서

제 1308135 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (65A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308135호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비 고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당 하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



- 비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

한국소방산업기술원

446-009 | 경기도 용인시 기흥구 지성로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9084~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1308136 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (80A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308136호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

한국소방산업기술원

446-009 | 경기도 용인시 기흥구 지성로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9084~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1308137 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (100A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308137호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





한국소방산업기술원
446-909 | 경기도 용인시 기흥구 자성로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

의뢰시험성적서

제 1308138 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (125A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308138호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



- 비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





한국소방산업기술원
446-909 | 경기도 용인시 기흥구 자성로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

의뢰시험성적서

제 1308139 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (150A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308139호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



- 비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

한국소방산업기술원
446-909 | 경기도 용인시 기흥구 자갈로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1308140 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ510 (200A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308140호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



- 비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필



KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

한국소방산업기술원
446-909 | 경기도 용인시 기흥구 자갈로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1308141 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일
- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ720 (100X50A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308141호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFIS 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



- 비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필





한국소방산업기술원

446-909 | 경기도 용인시 기흥구 자살로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

KOREA FIRE INSTITUTE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY

의뢰시험성적서

제 1308142 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)에이제이에스 / 대표자 : 김수일

- 주 소 : 경기도 여주군 능서면 구양리 262

2. 시료명 : 소화설비배관이음쇠 AJ710 (100X80A)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2013. 08. 07. / 제1308142호

4. 시험결과

시험항목	기 준	시 험 결 과	비고
내압시험	이음쇠는 최고사용압력의 1.5배에 해당하는 압력을 가하는 경우에 누수 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.	이 상 없 음	· 시험압력 3.0 MPa

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (25.0 ± 3.0)°C, 상대습도 (65 ± 5) % R.H.

시험방법 : 소화설비배관이음쇠의 인정기준(기준 제109호 KFI 020(2012.7.5)) 7. 내압시험

2013. 09. 04.

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

원본대조필

